


# каскадные котельные

Схема управления каскадом котлов  
**THERM TRIO 90 (T), DUO 50 (T), DUO 50 FT, 45 KD**  
**20 и 28 (LX, LXZ, TLX, TLXZ)** с помощью цифрового таймера **GRASLIN**

Схема управления каскадом котлов THERM (1 отопительный контур и контур ГВС) с помощью таймера GRASLIN

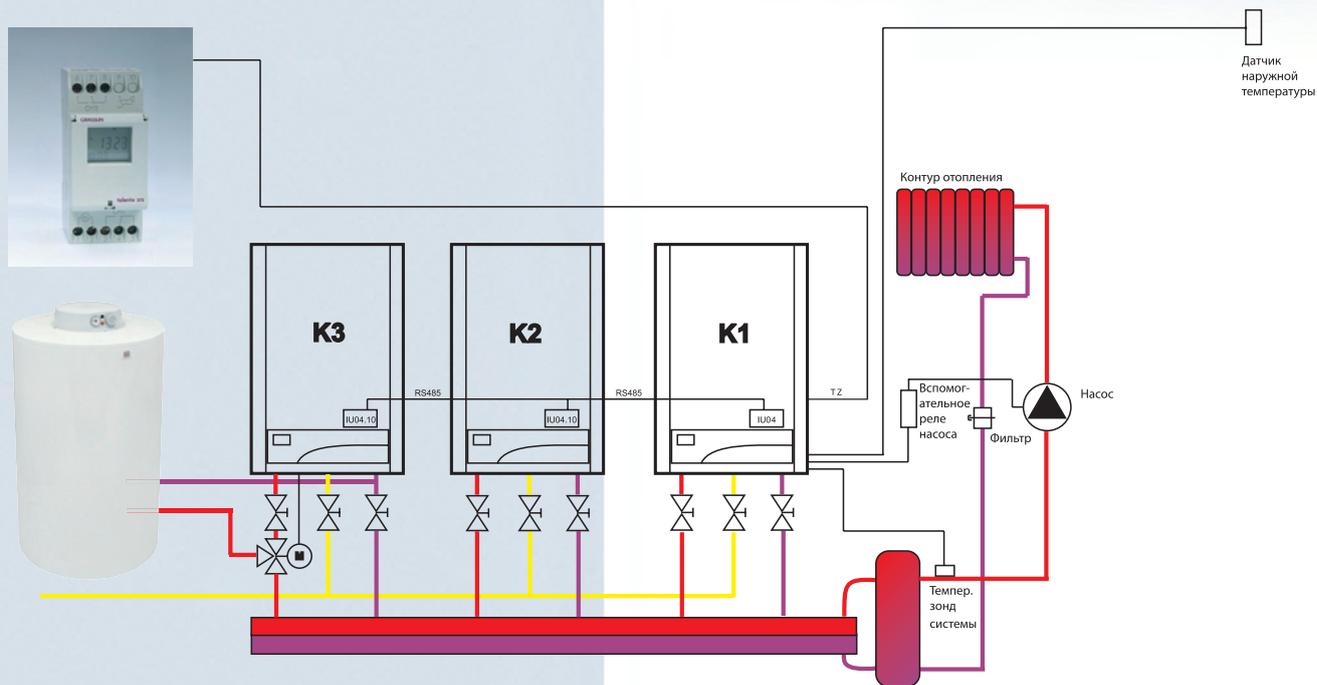

Оборудование для регуляции каскадной котельной THERM  
с бойлером ГВС с помощью таймера GRASLIN.



# каскадные котельные


Оборудование для регуляции каскадной котельной THERM

		
	<p><b>Цифровой таймер Graslín Talento 327</b> скл.№ 40778</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>EST Шкаф распределительный ЕК 02 малый</b> скл.№ 40780</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>LE контактор S 20 - 10 230 В</b> скл.№ 40779</p>	<p>1 шт.</p>

Оборудование для **управляемого** котла каскадной котельной

	<p><b>Интерфейс IU 04.10 (software 2.01 и выше)</b> скл.№ 40068</p>	<p>1 шт.</p>
---	---	--------------

Оборудование для **управляющего** котла каскадной котельной

		
	<p><b>Интерфейс IU 04.10 (software 2.01 и выше)</b> скл.№ 40068</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Датчик наружной температуры Q 01</b> скл.№ 40579</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Температурный зонд с кабелем So 10001</b> скл.№ 23657</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Наконечник BS 95/7</b> скл.№ 21650</p>	<p>1 шт.</p>
	<p><b>Коннектор TUV</b> скл.№ 21645</p>	<p>3 шт.</p>
	<p><b>Коннектор 2,54</b> скл.№ 21540</p>	<p>2 шт.</p>

# каскадные котельные

Оборудование для **управляемого** котла каскадной котельной с бойлером ГВС с помощью таймера GRASLIN


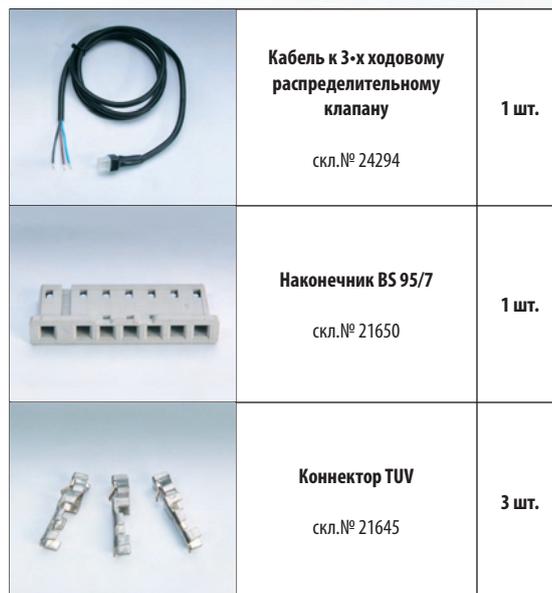


Схема управления каскадом котлов THERM (1 отопительный контур **без ГВС**) с помощью таймера GRASLIN

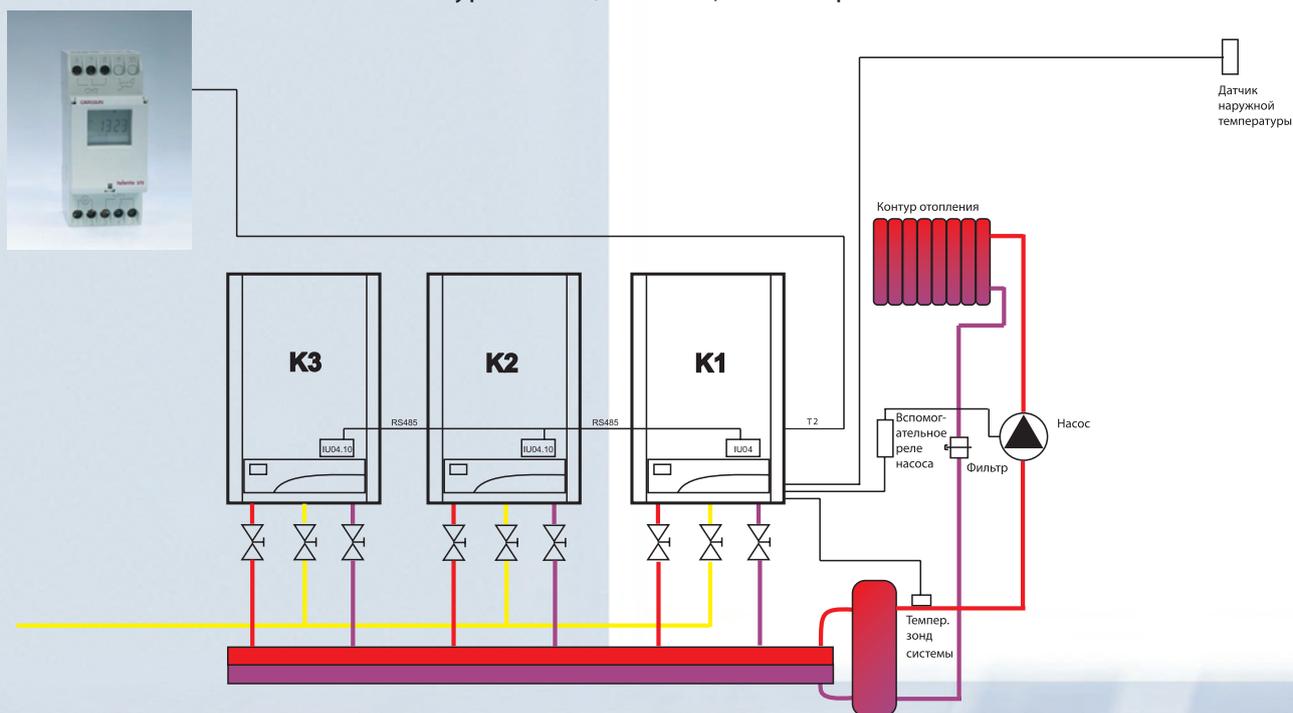

# каскадные котельные

## Оборудование для регуляции каскадной котельной THERM без бойлера ГВС с помощью таймера GRASLIN

Оборудование для регуляции каскадной котельной THERM



	<b>Цифровой таймер Graslín Talento 327</b> скл.№ 40778	1 шт.
	<b>EST Шкаф распределительный EK 02 малый</b> скл.№ 40780	1 шт.
	<b>LE контактор S 20 - 10 230 В</b> скл.№ 40779	1 шт.

Оборудование для **управляемого** котла каскадной котельной

	<b>Интерфейс IU 04.10 (software 2.01 и выше)</b> скл.№ 40068	1 шт.
---	---	-------

Оборудование для **управляющего** котла каскадной котельной



	<b>Интерфейс IU 04.10 (software 2.01 и выше)</b> скл.№ 40068	1 шт.
	<b>Датчик наружной температуры Q 01</b> скл.№ 40579	1 шт.
	<b>Температурный зонд с кабелем So 10001</b> скл.№ 23657	1 шт.
	<b>Наконечник BS 95/7</b> скл.№ 21650	1 шт.
	<b>Коннектор TUV</b> скл.№ 21645	3 шт.
	<b>Коннектор 2,54</b> скл.№ 21540	2 шт.